


MODULE EXTINCTION

Raccordement Panneau "Entrée Interdite - Evacuation" :

- A023350 Bloc (Hors Lexan)

Résistance de fin de ligne R1






R1 : 10K Ω

POUR PLUS
D'INFORMATION :



CF FICHE TECHNIQUE :

FT 1084 Rév.0 2023/09

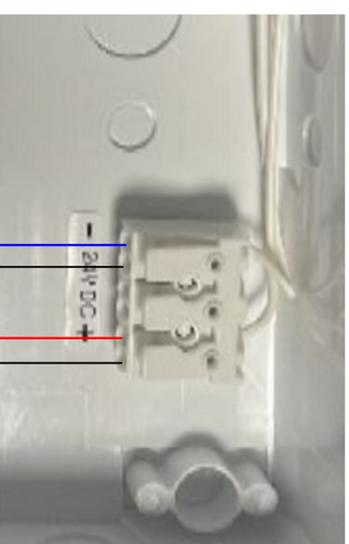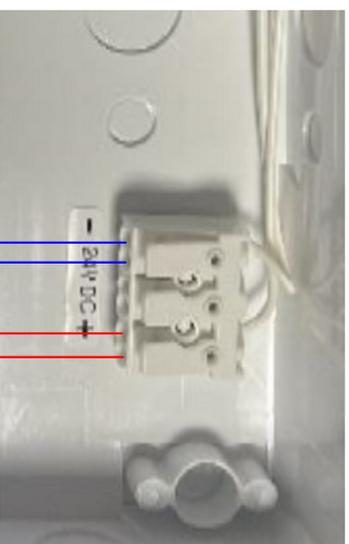

2X1 .5mm² CR1/C1

M1 M2 M3

2X1 .5mm² CR1/C1

M1 M2 M3

R1
10K Ω



Maximum 3 panneaux
sur la sortie

A	13/10/23	3D PLANS	LCRT	Ajour folio 16 & 17
0		Établi par	Validé par	Objet de la modification
Ind	Date			

DECT SOLAIRE + - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT

SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAIRE +
PANNEAUX EVI & EI - 2/3

Code article :	Plan 16/20
A023350	13/10/23
Indice : A	
Étudié par : LCRT	
Dessiné par : 3DP	Format : A4
Fichier : 1050 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS RACCORDEMENT	

euroufeu
Distribution

12 rue Albert Rémy
28250 SENONCHES
Tel : 02.37.53.58.00
Fax : 02.37.26.39.50
www.eurofeu.fr

MODULE EXTINCTION





Raccordement Panneau "Entrée Interdite - Evacuation" :

- A0233350 Bloc (Hors Lexan)
- A034471 Module de puissance 3 ampères
- A034745 Alim EAE 24V 5,25A Bat Max 17Ah

Résistance de fin de ligne R1



R1 : 10KΩ

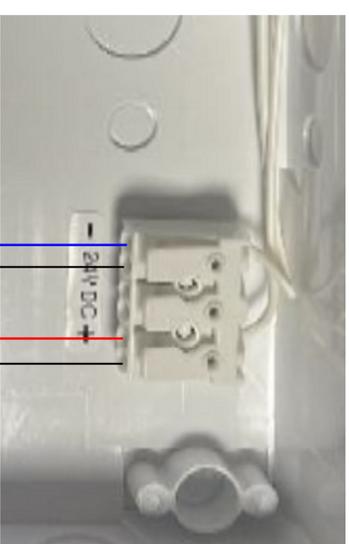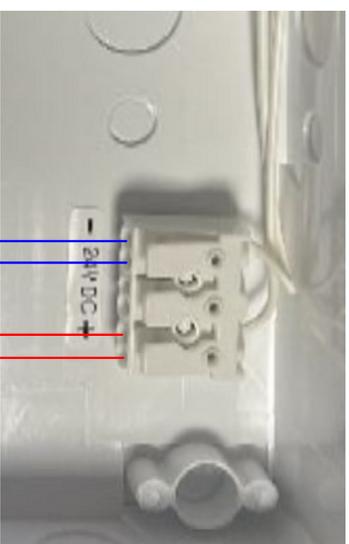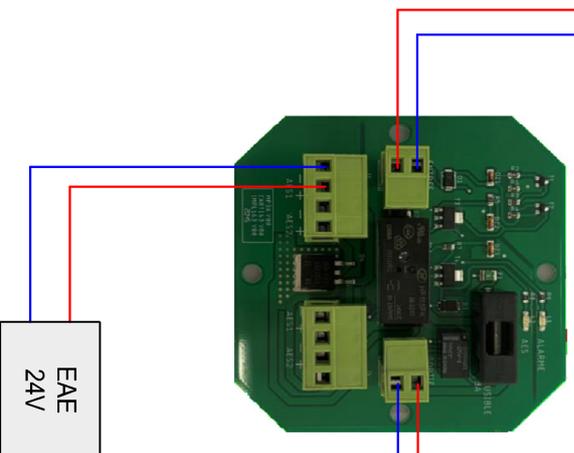

POUR PLUS
D'INFORMATION :



CF FICHE TECHNIQUE :

FT 1084 Rév.0 2023/09



Maximum 12 panneaux
sur la sortie

A	13/10/23	3D PLANS	LCRT	Ajour folio 16 & 17
0		Établi par	Validé par	Objet de la modification
Ind	Date			

DECT SOLAIRE + - SYNOPTIQUE ET RACCORDEMENT

SYNOPTIQUE IEAG DECT SOLAIRE +
PANNEAUX EVI & EI - 3/3

Code article : A0233350	Plan 17/20
A034471 / A034745	
Indice : A	13/10/23
Étudié par : LCRT	
Dessiné par : 3DP	Format : A4
Fichier : 1050 RÉV.0 SYNOPTIQUE ET SCHÉMAS RACCORDEMENT	

euroufeu
Distribution

12 rue Albert Rémy
28250 SENONCHES
Tél : 02.37.53.58.00
Fax : 02.37.26.39.50
www.eurofeu.fr